(1) # Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B208/19**

(3) Produkt: **Laufsteg Typ C – Klasse 2 (K2)**
Typ: Wartungsweg Typ C – für Metalldacheindeckung mit Rundbördelstehfalz-Profiltafeln (Fabrikat: Bemo/Kalzip)

(4) Hersteller: **Heuel und Söhne GmbH**

(5) Anschrift: **Am Lindhövel 3, 59846 Sundern-Hachen**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 19-264 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 516:2006

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 27.11.2024 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 28.11.2019

Geschäftsführer

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

(11) Anlage zur

(12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B208/19

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Laufsteg Typ C – Klasse 2 (K2)
Typ: Wartungsweg Typ C – für Metalldacheindeckung mit Rundbördelstehfalz-Profiltafeln (Fabrikat: Bemo/Kalzip)

13.2 Beschreibung

Das Produkt, Typ: Wartungsweg Typ C (Bild 1), dient zur Verwendung als Laufsteg Typ C für Personen auf flachen und geneigten Dächern. Die Montage des Laufsteges erfolgt an entsprechenden Dachkonstruktionen mit ausreichender Festigkeit. Der Laufsteg lässt sich bei der Montage stufenlos an Dachneigungen bis maximal 60° anpassen. Hierzu werden die vorderen Stützelemente vor Ort auf die benötigte Höhe abgelängt.

Der alterungsbeständige Laufsteg besitzt eine rutschhemmende Lauffläche aus einem Aluminium-Gitterrost mit einer Breite von 500 mm oder 800 mm. Unterhalb dieses Gitterrostes sind zwei tragende Aluminium-Kammerprofile verschraubt. An diesen Kammerprofilen lassen sich die Aluminium-Winkel zur Befestigung der Stützelemente montieren. Der maximale Stützabstand beträgt 2 m.

Das rund ausgeführte obere Ende der Kammerprofile dient dem dafür vorgesehenen beweglichen Anschlagpunkt als Führung. Als Endanschlag für den beweglichen Anschlagpunkt wird das Kammerprofil unterhalb der Rundung mit einer M8 Edelstahlschraube und 3 entsprechenden Muttern versehen. An dem Anschlagpunkt kann sich eine Person mit ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Die Verwendung des Laufsteges durch mehrere Personen ist unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabstandes von 2 m zueinander möglich.

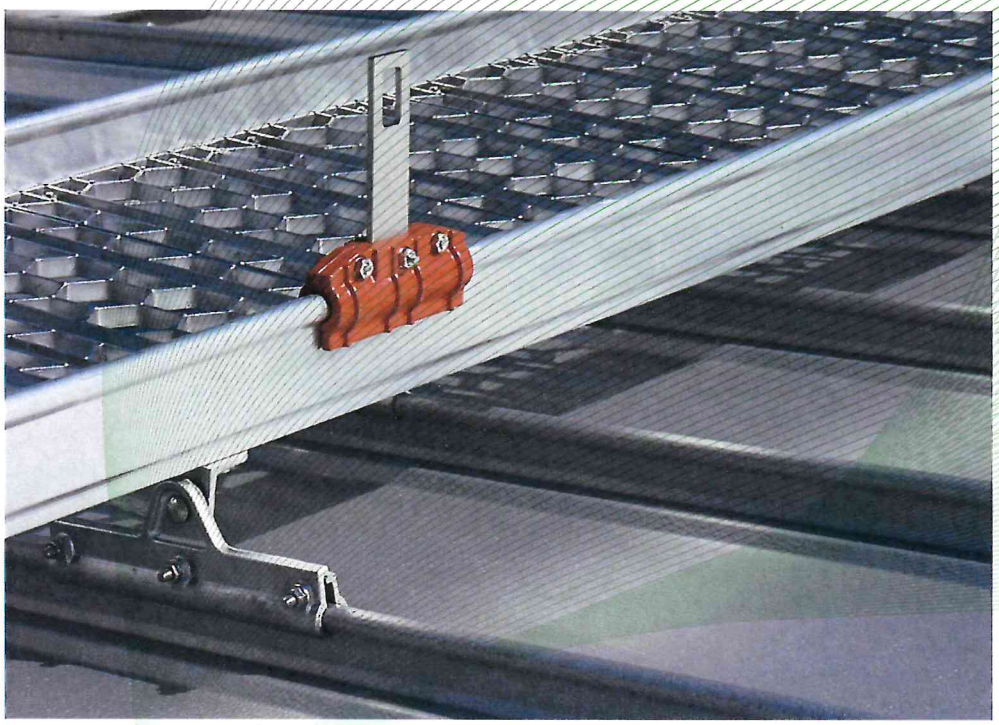

Bild 1: Laufsteg Typ C – Klasse 2 (K2), Typ: Wartungsweg Typ C

(14) Bericht

PB 19-264, 28.11.2019

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com